

ZATWIERDZAM

ZASTĘPCA KOMENDANTA GŁÓWNEGO
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

nadbryg. Janusz Skulich

2012.02.15

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ



RAMOWE WYTYCZNE KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

DO OPRACOWANIA ZASAD DYSPONOWANIA SIŁ JEDNOSTEK
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ ZASAD DORAŻNEGO
ZABEZPIECZENIA OPERACYJNEGO TERENU POWIATU PO
ZADYSPONOWANIU ZASOBÓW RATOWNICZYCH.

WARSZAWA, LUTY 2012 R.

Ramowe wytyczne opracował zespół w składzie:

1. st. bryg. Tadeusz Jopek – Naczelnik Wydziału Planowania Operacyjnego i Analiz KG PSP,
2. st. bryg. Zdzisław Wnęk – Naczelnik Wydziału Operacyjnego KW PSP we Wrocławiu,
3. st. bryg. Włodzimierz Błaszczyński – Główny Specjalista Wydziału Planowania Operacyjnego i Analiz KG PSP,
4. bryg. Jan Rabczko – Z-ca Komendanta KM PSP w Białymstoku,
5. bryg. Stanisław Rączka – Naczelnik Wydziału Operacyjno – Rozpoznawczego KP PSP w Mielcu,
6. mł. bryg. Adam Janiuk – Z-ca Naczelnika Wydziału Operacyjnego KW PSP w Opolu,
7. mł. bryg. Jacek Łychowid – Starszy Specjalista Wydziału Planowania Operacyjnego i Analiz KG PSP,
8. mł. bryg. Przemysław Pieniężny – Kierownik Sekcji w WSKR KW PSP w Katowicach,
9. mł. bryg. Radosław Parapura – D-ca JRG 9 w Warszawie,
10. st. kpt. Kazimierz Waraksa – Dowódca JRG KP PSP w Bytowie,
11. kpt. Tomasz Grelak – Starszy Specjalista Wydziału Operacyjnego KW PSP Poznaniu.

I. RAMOWE WYTYCZNE DO OPRACOWANIA PROCEDUR DYSPONOWANIA SIŁ JEDNOSTEK OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

WSTĘP

Z dniem 10 stycznia 2009 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2008r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 180, poz. 1115), które wywołało szereg wątpliwości poszczególnych Komend Wojewódzkich PSP. Szczególne kontrowersje budził zapis §51 ust.1 „Pojazd pożarniczy dysponowany do akcji ratowniczych jako pierwszy lub samodzielny posiada pełną obsadę”. W wyniku analizy powyższego rozporządzenia oraz zapisów innych aktów prawnych, Z-ca Komendanta Głównego PSP wystosował do Komend Wojewódzkich i Szkół PSP pismo z dnia 16 stycznia 2009r. znak: BKS-W-II-0754/1-1/09, w którym przedstawił stanowisko w tej sprawie.

Rozporządzenie zaostreza rygory bezpieczeństwa służby strażaków podczas prowadzonych działań ratowniczych, stąd też zapis o pełnej obsadzie samochodów pożarniczych dysponowanych do akcji ratowniczych jako pierwsze lub samodzielne. Pod pojęciem pełnej obsady należy rozumieć liczbę ratowników gwarantującą w pełni bezpieczne wykonanie zadania w zależności od rodzaju zagrożenia. Istniejące ówczesnie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo gaśniczego (Dz.U. z 1999r. Nr 111, poz. 1311) wskazywało, że najmniejszym pododdziałem wyposażonym w pojazd pożarniczy jest zastęp liczący od 3 do 6 osób. W związku z powyższym możliwe jest dysponowanie zastępów o obsadzie co najmniej 3 osobowej, w przypadku interwencji o niewielkiej skali zagrożenia. W zależności od rodzaju i skali zagrożenia właściwy kierownik jednostki organizacyjnej PSP zobowiązany został do określenia procedur dysponowania do zdarzeń sił, ze wskazaniem liczby osób niezbędnych do skutecznego i bezpiecznego wykonania zadania. Procedury powyższe miały uwzględniać zasady dysponowania zastępów do działań na obszarze działania komendy miejskiej/powiatowej PSP.

Należy wspomnieć, że obowiązujące programy szkoleń strażaków PSP i OSP, zatwierdzone przez Komendanta Głównego PSP, przewidywały przygotowanie

strażaków między innymi do realizacji samodzielnego zadania w ramach rotacji i zastępu.

W związku z powyższym, Z-ca Komendanta Głównego PSP działając na podstawie art.10 ust.1 pkt 2 oraz pkt 5c ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, zobowiązał komendantów wojewódzkich PSP (pismo z dnia 15 stycznia 2009r., znak: CKR-II-0754/2-2/09) do spowodowania opracowania i wdrożenia przez komendantów miejskich/powiatowych PSP procedur dysponowania sił do zdarzeń ze wskazaniem liczby osób w dysponowanych pojazdach niezbędnych do skutecznej i bezpiecznej realizacji działań ratowniczych. Procedury te przed wdrożeniem miały być uzgodnione z komendantami wojewódzkimi PSP. W procedurach miały być uwzględnione zasady dysponowania zastępów do działań na obszarze działania komend miejskich/powiatowych, w zależności od rodzaju i skali zagrożenia. Zakończenie wdrożenia procedur zostało określone na dzień 15 lutego 2009r., a o fakcie ich wdrożenia miał być powiadomiony Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

Zgodnie z poleceniem Z-cy Komendanta Głównego PSP, komendanci wojewódzcy PSP w wyznaczonym terminie poinformowali Komendanta Głównego PSP o wdrożeniu procedur dysponowania sił do zdarzeń.

W związku z potrzebą zweryfikowania sposobu wykonania polecenia poproszono poszczególne komendy wojewódzkie PSP o przesłanie przykładowych procedur dysponowania sił z wybranych komend miejskich/powiatowych. Po przeprowadzeniu analizy otrzymanych materiałów stwierdzono, że występuje duże zróżnicowanie formy i treści opracowanych w komendach zasad dysponowania sił. Doprowadziło to do nieuzasadnionego zróżnicowania zasad na terenie kraju, dotyczącego wielkości sił dysponowanych do podobnych zdarzeń. W związku z powyższym, w celu ujednolicenia standardów na terenie kraju, Z-ca Komendanta Głównego PSP zdecydował o powołaniu zespołu do opracowania ramowych wytycznych, które miały stanowić materiał wyjściowy do opracowania przez poszczególne komendy miejskie/powiatowe PSP procedur dysponowania sił jednostek ochrony przeciwpożarowej do zdarzeń. Ustalenia „Ramowych wytycznych...” w okresie od 1 czerwca do 30 listopada 2010r. poddane zostały praktycznemu sprawdzeniu i ocenie przez poszczególne KW PSP. Po analizie zgłoszonych uwag dokonano zmian zarówno w treści samych wytycznych, jak też w załączonych do niej tabelach zawierających wyszczególnienie minimalnej ilości sił

dysponowanych do zdarzeń w ramach I rzutu. Zasadniczą zmianą zatwierdzonych, przez Z-cę Komendanta Głównego PSP, w dniu 8 lutego 2011r. wytycznych było ich rozszerzenie z sił ksrq na jednostki ochrony przeciwpożarowej. Wdrożenie znowelizowanych wytycznych nastąpiło z dniem 15 marca 2011r., a komendanci wojewódzcy PSP o powyższym fakcie poinformowali Komendanta Głównego PSP. Znowelizowane wytyczne zastąpiły „Ramowe Wytyczne KG PSP do opracowania zasad dysponowania sił ksrq oraz zasad doraźnego zabezpieczenia operacyjnego powiatu po zadysponowaniu zasobów ratowniczych” opracowane w marcu 2010r i wdrożone w życie z dniem 1 maja 2010r.

W 2011r. na polecenie Z-cy Komendanta Głównego PSP poszczególne KW PSP monitorowały w sposób ciągły skutki wprowadzenia wytycznych jak też zgłaszały uwagi odnośnie ich zawartości. Analiza zebranych uwag wykazała potrzebę uszczegółowienia zapisów wytycznych oraz dokonanie pewnej ich korekty. Zasadniczą kwestią było przyjęcie założenia, że w przypadku dysponowania sił do zdarzeń, w których z treści zgłoszenia wynika zagrożenie życia ludzkiego, należy dążyć do dysponowania możliwie największych sił z jednostek organizacyjnych PSP, w szczególności liczba dysponowanych do zdarzenia ratowników PSP nie powinna być mniejsza niż 6 - powyższe zostało podniesione w piśmie Z-cy KG PSP z dnia 9 lutego 2012r, znak; CKR II – 0754/10-1/12. Ponadto dokonano uszczegółowienia tabeli nr 2 dotyczącej dysponowania sił do miejscowych zagrożeń w zakresie alternatywnego dysponowania pojazdów. Wdrożenie kolejnej modyfikacji zapisów wytycznych oraz przeszkolenie obsad stanowisk kierowania ma nastąpić w terminie do 10 marca 2012r.

1. Cel opracowania ramowych wytycznych dysponowania sił

- Zapewnienie jednolitego na terenie kraju, systemu dysponowania do zdarzeń sił jednostek ochrony przeciwpożarowej, w tym jednostek krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.
- Określenie minimalnego poziomu dysponowanych przez P/MSK w I rzucie sił, umożliwiającego podjęcie skutecznych działań ratowniczych.

Niniejsze Ramowe Wytyczne stanowią podstawę do opracowania przez komendantów miejskich/powiatowych PSP procedur dysponowania sił jednostek ochrony przeciwpożarowej uwzględniających specyfikę powiatu oraz podstawę do określenia obszarów chronionych.


Umieszczenie procedur dysponowania w procesie dysponowania sił przedstawiono na poniższym schemacie:

ZGŁOSZENIE

ANALIZA ZGŁOSZENIA

DYSPONOWANIE

Źródło zgłoszenia Informacja / wiarygodność Analiza zgłoszenia w kontekście dysponowania

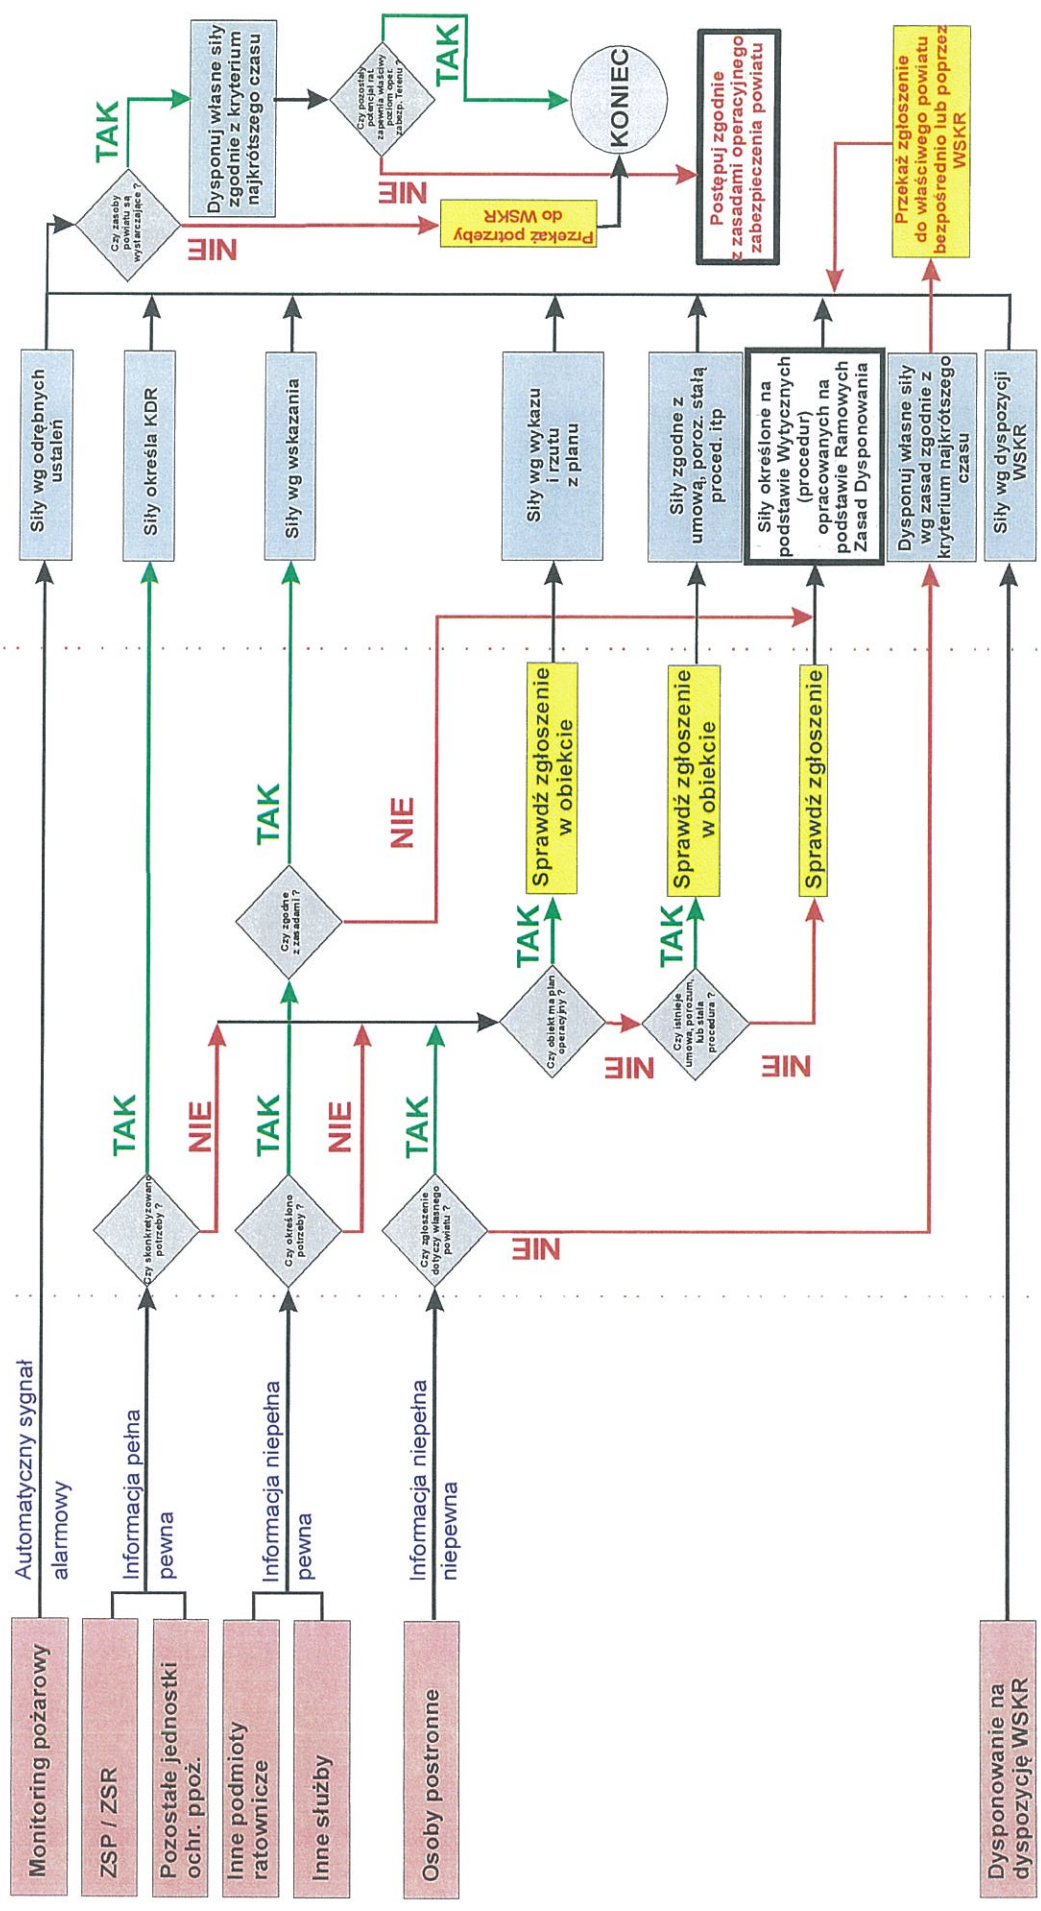

2. Podstawowe definicje

- 1) **I rzut** - siły dysponowane bezpośrednio po przyjęciu zgłoszenia na podstawie jego treści, oraz procedur dysponowania i innych informacji zawartych w planach ratowniczych lub dokumentacji obiektów, w ilości i rodzaju umożliwiającym podjęcie skutecznych działań ratowniczych.
- 2) **II rzut** – siły dysponowane na podstawie żądania KDR-a poprzedzone oceną sytuacji oraz możliwości potencjału ratowniczego niezbędnego do likwidacji lub ograniczenia zagrożenia lub na podstawie wniosków z analizy zagrożenia i zabezpieczenia operacyjnego przeprowadzonej w trakcie opracowania dokumentacji operacyjnej obiektu.

3. Założenia do opracowania ramowych wytycznych dysponowania sił

- 1) Wielkość sił I rzutu określono na poziomie minimalnym, umożliwiającym podjęcie skutecznych działań ratowniczych przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa.
- 2) Potrzeby w zakresie dysponowania sił zawarte w tabelach, określono bez odniesienia do potencjału poszczególnych jednostek ratowniczo gaśniczych, natomiast odniesiono je do faktycznych możliwości sił jednostek ochrony przeciwpożarowej, w tym ksrp powiatu.
- 3) TABELLE określają minimalną wielkość sił dysponowanych do zdarzeń zaklasyfikowanych na podstawie zgłoszenia:
 - Tabela nr 1 - do POŻARÓW.
 - Tabela nr 2 - do MIEJSCOWYCH ZAGROŻEŃ.
- 4) Kryteria w kolumnach „DODATKOWO” określają dodatkowe informacje dotyczące zdarzenia, stanowiące podstawę do zwiększenia wielkości sił I rzutu zadysponowanych do zdarzenia.
- 5) Dane zawarte w tabelach określają minimalne ilości pojazdów oraz minimalne ilości ratowników dysponowanych do zdarzeń. W opracowywanych procedurach dysponowania I rzutu spełnione muszą być jednocześnie oba kryteria, **przy czym w przypadku jeśli z treści zgłoszenia wynika**

zagrożenie życia i zdrowia ludzkiego należy dążyć żeby ilość zadysponowanych sił z PSP była możliwie największa, w szczególności ilość zadysponowanych ratowników PSP nie była mniejsza niż 6.

- 6) W sytuacji, gdy z treści zgłoszenia nie wynika, że występuje zagrożenie życia ludzkiego dyżurny stanowiska kierowania może podjąć indywidualną decyzję o zadysponowaniu mniejszych sił niż wynika to z niniejszych wytycznych, jednak decyzja ta musi mieć stosowne uzasadnienie.
- 7) W przypadku wystąpienia jednocześnie kilku rodzajów zagrożeń podczas jednego zdarzenia i konieczności realizacji zadań z dwóch lub więcej dziedzin ratownictwa (np. pożar oraz wypadek samochodowy), należy przyjąć siły według maksymalnej (większej) ilości ratowników określonej w tabelach, uwzględniając jednocześnie niezbędne (zapewniające podjęcie działań wobec każdego z tych zagrożeń) zmiany w rodzaju dysponowanego sprzętu.
- 8) Ramowe wytyczne dotyczą zdarzeń i obiektów, dla których nie opracowano indywidualnych zasad dysponowania sił.
- 9) Wymienione w tabelach pojazdy pożarnicze mogą być alternatywnie zastępowane przez pojazdy o nie mniejszych parametrach taktyczno-technicznych. Dopuszcza się z uwagi na specyfikę terenu (np. tereny górskie) zastępowanie samochodu ciężkiego dwoma lub więcej samochodami średnimi (samochody o napędzie terenowym lub uterenowionym), o łącznych parametrach autopomp i ilości środków gaśniczych adekwatnych do zastępowanego GCBA.
- 10) Procedury dysponowania powinny uwzględniać wnioski z analizy zabezpieczenia operacyjnego powiatu wskazujące jednostki ochrony przeciwpożarowej oraz obszary przez nie chronione, w których będą dysponowane w pierwszej kolejności.
- 11) Opracowane przez komendantów miejskich/powiatowych procedury dysponowania sił powinny uwzględniać dysponowanie jednostek OSP zlokalizowanych w miejscowości, w której zaistniało zdarzenie. Jeśli standard gotowości, w szczególności wyposażenia i wyszkolenia tej jednostki nie

gwarantuje samodzielnej likwidacji zdarzenia, potencjał jej sił powinien być traktowany jako dodatkowy (ponad stan minimalny określony w załączonych tabelach).

- 12) Opracowane przez komendantów miejskich/powiatowych PSP procedury dysponowania sił należy uzgodnić z komendantem wojewódzkim PSP.
- 13) Opracowane zasady dysponowania I rzutu należy docelowo wykorzystać w systemach wspomagających dysponowanie sił do zdarzeń.

II. ZASADY DORAŻNEGO OPERACYJNEGO ZABEZPIECZENIA POWIATU PO ZADYSPONOWANIU ZASOBÓW RATOWNICZYCH DO ZDARZEŃ

WSTĘP

Przeprowadzona na początku ub. roku analiza nadesłanych przez komendy wojewódzkie PSP przykładowych opracowanych i wprowadzonych do stosowania w komendach miejskich/powiatowych PSP procedur dysponowania sił wykazała, że tylko część procedur uwzględniała zagadnienia uzupełnienia potencjału ratowniczego powiatu w przypadku prowadzenia długotrwałych działań ratowniczych, w tym możliwość wykorzystania odwodów operacyjnych w tym zakresie. Większość procedur nie uwzględniała tych zagadnień. W związku z powyższym, stwierdzono potrzebę ujednolicenia w skali kraju wymagań i standardów w zakresie dorażnego organizowania operacyjnego zabezpieczenia terenu powiatu. Problematyka dorażnego operacyjnego zabezpieczenia powiatu jest ściśle związana z dysponowaniem sił, w związku z tym opracowanie niniejszych zasad połączono z opracowaniem ramowych wytycznych dysponowania.

1. CEL OPRACOWANIA

Podstawowym celem niniejszego opracowania jest:

- Określenie minimalnego standardu zabezpieczenia operacyjnego terenu po zadysponowaniu zasobów ratowniczych.
- Określenie trybu uruchomienia dorażnego zabezpieczenia obszarów chronionych na terenie powiatu.
- Wskazanie możliwości wykorzystania do zabezpieczenia operacyjnego terenu, zasobów innych niż PSP jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Niniejsze zasady stanowią podstawę do opracowania, przez komendantów miejskich/powiatowych PSP, procedur dorażnego operacyjnego zabezpieczenia terenu powiatu, uwzględniających jego specyfikę.

2. Założenia do opracowania procedur doraźnego operacyjnego zabezpieczenia terenu powiatu

- 1) W powiatach, o jednej jednostce ratowniczo – gaśniczej, po zadysponowaniu całego stanu osobowego zmiany służbowej lub wszystkich sił do zdarzenia/zdarzeń, należy podjąć wszelkie możliwe działania mające na celu przywrócenie gotowości operacyjnej jednostki na poziomie co najmniej jednego zastępu ratowniczego.
- 2) W powiatach o więcej niż jednej jednostce ratowniczo – gaśniczej, dopuszcza się doraźne zabezpieczenie obszaru chronionego siłami innej jednostki ratowniczo – gaśniczej poprzez dyslokację jej sił lub z siedziby tej jednostki. Wybór wariantu zależy od wyniku analizy czasu dojazdu przeprowadzonej przez dyżurnego operacyjnego powiatu.
- 3) Możliwości taktyczno-techniczne zastępu zadysponowanego na uzupełnienie gotowości operacyjnej nie mogą być niższe niż średni samochód gaśniczy ze standardowym wyposażeniem, w szczególności w zakresie sprzętu stanowiącego ochronę dla ratowników, a obsada minimalna zastępu powinna być pełna, lecz nie mniejsza niż 4 ratowników spełniających wymagania bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych.
- 4) Zadysponowanie sił na odtworzenie gotowości operacyjnej powinno nastąpić w sytuacji przewidywanych długotrwałych działań, za które rozumieć należy sytuację, gdy przewidywany czas działań jest dłuższy niż czas uzupełnienia stanu osobowego tej jednostki, potencjału sprzętowego lub zapasów środków gaśniczych, neutralizatorów i sorbentów jednostek ratowniczo – gaśniczych. Decyzja o zadysponowaniu sił na odtworzenie gotowości operacyjnej powinna być także uzależniona od prawdopodobieństwa wystąpienia kolejnych zdarzeń (jednocześnie zdarzeń) np. wzmożony okres palności i związane z tym duże prawdopodobieństwo powstania kolejnego zdarzenia.

- 5) Doraźne uzupełnienie gotowości operacyjnej realizowane jest przez właściwe stanowisko kierowania MSK/PSK, ewentualnie WSKR po zgłoszeniu takiej potrzeby przez MSK/PSK.
- 6) Doraźne uzupełnienie gotowości operacyjnej może być zrealizowane w szczególności poprzez:
- przegrupowanie zastępu z innej JRG PSP w powiecie na podstawie oceny dokonanej przez dyżurnego MSK/PSK dotyczącej sytuacji i potencjału sił w danym momencie,
 - postawienie w stan gotowości operacyjnej zastępu z jednostki ochrony przeciwpożarowej (o potencjale określonym w pkt 3) w siedzibie jednostki ochrony przeciwpożarowej,
 - zadysponowanie zastępu z jednostki ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu do JRG PSP na podstawie oceny sytuacji dokonanej przez dyżurnego MSK/PSK dotyczącej potencjału sił powiatu w danej chwili,
 - przegrupowanie sił PSP spoza powiatu za pośrednictwem WSKR w sytuacji wyczerpania zasobów ratowniczych własnego powiatu, lub gdy uruchomienie sił, innych niż PSP jednostek ochrony przeciwpożarowej, nie spełnia kryterium najkrótszego czasu odtworzenia potencjału.
- 7) Przegrupowanie sił na uzupełnienie gotowości operacyjnej JRG PSP po zadysponowaniu wszystkich sił do zdarzenia/zdarzeń nie może spowodować wyprowadzenia wszystkich sił z kolejnej JRG PSP (efekt domino).
- 8) Zadysponowanie wszystkich sił PSP (z JRG PSP) z terenu powiatu powinno być natychmiast zgłoszone do właściwego WSKR wraz z informacją o sposobie doraźnego uzupełnienia gotowości operacyjnej ewentualnie przedłożony wniosek o przegrupowanie sił PSP spoza powiatu (na zasadzie zmiany miejsca stacjonowania sił).
- 9) W przypadku kiedy w danej jednostce, z której zadysponowano wszystkie siły do zdarzenia/zdarzeń znajduje się sprzęt umożliwiający podjęcie działań ratowniczych, a tylko występuje deficyt ratowników należy podjąć działania

mające na celu postawienie w stan gotowości funkcjonariuszy codziennego systemu służby spełniających wymagania udziału w działaniach ratowniczych, wezwanie z dyżuru domowego lub czasu wolnego ratowników pełniących służbę w JRG PSP celem uzupełnienia lub podniesienia poziomu gotowości operacyjnej jednostki.

10) Gdy w wyniku wezwania z dyżuru domowego lub czasu wolnego ratowników PSP nastąpiło wzmocnienie potencjału osobowego JRG PSP, jednak jednostka nie dysponuje wymaganym w punkcie 3 potencjałem sprzętowym, a w zadysponowanej na uzupełnienie sił jednostce ochrony przeciwpożarowej występuje deficyt ratowników, należy obsadzić pojazd tej jednostki ratownikami PSP pod warunkiem, że w skład obsady samochodu wchodzi kierowca tej jednostki.

11) Po zakończeniu działań ratowniczych należy niezwłocznie uzupełnić zasoby ratownicze, w celu odtworzenia pełnej gotowości operacyjnej.

Tabela nr 1 - Pożary

Nr zasady	OBIEKT	WYSOKOŚĆ OBIEKTU/MIEJSCE ZDARZENIA	POJAZDY								RATOWNICY – ILOŚĆ MINIMALNA								Srednia ilość zdarzeń z czterech lat	Procent w odniesieniu do średniej ogólnej liczby zdarzeń z czterech lat	
			STANDARDOWO				DODATKOWO				STANDARDOWO	DODATKOWO									
			GBA	GCBA	SD, SH	SRI	GP ¹⁾	Stęż	Powierzcho- ny pożar dekla pod- dasza albo pożar zewnętrzny lub na wysokości	Słupnia zagrożenia pożarowego linow II-III st. (zakazy od wilgotności)		Oroby zagrożone substancji niebezpiecznych ²⁾	Powierzcho- ny pożar dekla pod- dasza albo pożar zewnętrzny lub na wysokości	Słupnia zagrożenia pożarowego linow II-III st. (zakazy od wilgotności)	Uwagione osoby lub zagrożenie w komnatach	Powierzcho- ne zagrożenie od substancji niebezpiecznych	Sima/ dola				
																		4			5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI																				
1.1.	Administracyjno – biurowe obiekty socjalne (szkolne, stołowa, lazne itp.)	do 2 kond	1	1										7	5				7/12	280	0,06
od 3 kond.		1	1	1									10	4				10/14			
do 2 kond.		1	1											7	5				7/12	337	0,07
od 3 kond.		2	1	1										10	4				10/14		
1.3.	Szpital, Domy Pomocy Społecznej, Złobki, Szkolnictwo specjalne, noclegownie	jednokondygnacyjne	1	1										10	4				10/14		
pozostałe		2	1	1									12	2				12/14			
do 2 kond		1	1										7	5				7/12	172	0,04	
od 3 kond.		1	1	1										10	3				10/13		
1.5.	Wielkopowierzchniowe, domy towarowe, centra handlowe ³⁾		2	1	1								12	6				12/18	3	0,0006	
1.6.	Inne obiekty handlowe lub usługowe	do 2 kond	1	1									7	5				7/12			
		od 3 kond.	1	1	1									10	4				10/14		
1.7.	Widowiskowo-sportowe- rozrywkowe	hale widowiskowe	1	1									7	5				7/12			
		teatry, oparty,	2	1	1								14	4				14/18			
		kina	1	1										10	4				10/14		
		domy kultury	1	1										10	4				10/14	142	0,03
		kłuby, dyskoteki	2	1										10	4				10/14		
		inne np. tymczasowe	2	1										10	4				10/14		
1.8.	Obiekty zabytkowe - sakralne (kościoły, synagogi, cerkwie, meczety), muzea, galerie, skanseny		2	1	1							12	5					12/17	147	0,03	
1.9.	Archiwa, biblioteki		2	1				1					10	4				10/14	10	0,002	
1.10	Pozostałe obiekty	do 2 kond	1	1									7	5				7/12			0,07
		od 3 kond.	1	1	1									10	4				10/14	313	

7.2.	Budynki inwentarskie	Indywidualne	1	2								10	4				10/14	2758	0,61
		wielko produkcyjne	2	2								14	4				14/18		
7.3.	Inne obiekty rolnicze w tym: stery, stogi, szopy, kominki		1	1								7					7	4116	0,91
7.4.	Trawy na małym obszarze, torfowiska (do 1 ha)		1									4					4	27586	6,1
7.5.	Trawy na dużym obszarze, torfowiska (powyżej 1 ha)		1	1								7					6		
8	ŚRODKI TRANSPORTU																		
8.1.	Jeden samochód osobowy, jednoślady		1									4					4/7		
8.2.	Więcej niż jeden samochód osobowy, samochod(ły) ciężarowe, środki komunikacji masowej w tym „busy”		1	1								7					7/12	7750	1,72
8.3.	Środki transportu kolejowego		1	2								10					10/16	166	0,03
8.4.	Środki transportu lotniczego np. awionetki, szybowce, śmigłowce		1	1					1 ¹⁰⁾			14					14	4	0,0009
8.5.	Środki transportu wodnego (statki, promy, barki)	Na wodzie ⁹⁾	1	1				1				12					12/21		
		Na lądzie	1	1			1					12					12/21		
		Przy brzegu ⁹⁾	1	1			1					12					12/21		
8.6.	POZOSTAŁE																		
8.7.	Śnieżniki		1									4					4		
8.8.	Wysypiska		1	1								6					6		
																		34439	7,5

1) - zamiennie może być dysponowany gaśnica przewoźna proszkowa (dawniej agregat proszkowy),

2) - o wielkości strefy pożarowej powyżej 1000 m²

3) - należy dodatkowo dysponować działką wodno-pianową przenośną lub przewoźną o wydajności co najmniej 2400l/min.

4) - zgodnie z wykazem określonym przez Ministra Zdrowia

5) - należy dodatkowo dysponować GPL lub APL,

6) - nie dotyczy lasów dla których opracowano „Sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru lasu”. Jeżeli ze zgłoszenia nie wynika powierzchnia pożaru przyjmujemy, że jest to pożar do 1 ha,

7) - pojazd co najmniej kategorii 2 (uterenowiony),

8) - środek do transportu wodnego sprzętu pożarniczego,

9) - w przypadku wyposażenia pierwszego pojazdu ratowniczo-gaśniczego lub innego gaśniczego zadysonowanego do zdarzenia w sprzęt wykrywczo-pomiarowy nie zachodzi konieczność dysponowania lekkiego samochodu chemicznego,

10) - w przypadku wyposażenia pierwszego pojazdu ratowniczo-gaśniczego lub innego gaśniczego zadysonowanego do zdarzenia w ratowniczy zestaw hydrauliczny nie zachodzi potrzeba dysponowania samochodem technicznego.

Uwaga

Wprowadzając w tabeli oznaczenie GBA miano na myśli całą grupę pojazdów ratowniczo-gaśniczych klasy średniej, analogicznie zapis GGBA oznacza grupę pojazdów ratowniczo-gaśniczych klasy ciężkiej.

2	OBIEKTY MIESZKALNE															
2.1.	Hotele, internaty itp.	do 2 kond	1	1				+GCBA +SD/SH			10	4			10/14	0,03
		od 3 kond.	1	2	1			+GCBA +SD/SH			12	4			12/16	
2.2.	Domy Dziecka, Domy Emerytów	jednokondygnacyjne	1	2				+GCBA			10	4			10/14	0,002
		pozostałe	1	1	1			+SD/SH			12	2			12/14	
2.3.	Budynki jednorodzinne		1	1				+GCBA SD/SH			7	2			7/9	1,9
	Budynki wielorodzinne	do 2 kond	1	1				+GCBA			10	4			10/14	
		od 3 kond.	1	1	1			+SD/SH			12	4			12/16	3
2.5.	Inne ob. mieszkalne np. tymczasowe, baraki, altany		1	1				+GCBA +SD/SH			7	5			7/12	0,63
3	OBIEKTY MAGAZYNOWE															
3.1.	Utwarte (płace składowe, wiaty, zaplecza budowy)		1	1 ³⁾				+GCBA +SLRChem ²⁾			7			5	6/12	0,03
3.2.	Stacje i zbiorniki składowe cieczone i gazów palnych (zbiorniki naziemne) – grupa pożarów B1C		1	2 ³⁾	1			+GCBA +SD/SH			10	4		3	10/17	0,005
3.3.	Zbiorniki składowe materiałów siałych palnych (trociny, mąka, kukur. kukao) – grupa pożarów A		1	2	1			+GCBA +SD/SH			12	4			12/16	0,008
3.4.	Zbiorniki składowe metali lekkich i pyłów metali (aluminium, cynk, miedź) – grupa pożarów D		1			1		+GPR + SD/SH			7	4		3	7/14	
3.5.	Budynki magazynowe jednokondygnacyjne		1	2 ³⁾	1 ¹⁰⁾			+GCBA +SD/SH			12	4		3	12/19	
3.6.	Budynki magazynowe wielokondygnacyjne		1	2 ³⁾	1 ¹⁰⁾			+GCBA +SD/SH			12	4		3	12/19	
3.7.	Magazyny wysokiego składowania		1	2 ³⁾	1 ¹⁰⁾			+GCBA +SD/SH			12	4		3	12/19	
4	OBIEKTY PRZEMYSŁOWE														23/19	0,053
4.1.	Hale produkcyjne		1	1				+GCBA +SD/SH			7	4		3	7/14	
4.2.	Rurociągi gazowe, stacje redukcyjne w zakładach		1	1				+GCBA +SD/SH			7	5			7/12	
4.3.	Rurociągi z cieczami palnymi w zakładach		1	2				+GCBA +SD/SH			10	4			10/14	
4.4.	Trasocięgi		1	2				+GCBA +SD/SH			8	2			8/10	
4.5.	Tunale kablowe ³⁾		1	2				+SD/SH			10				10	
4.6.	Stacje transformatorowe, rozdzielnie elektryczne		1	1		1					10				10	
5	RUROCIĄGI														90	0,02
5.1.	Rurociągi gazowe, stacje redukcyjne		1	1		1					10				10	
5.2.	Rurociągi z cieczami palnymi, pompownie		1	2		1					10				10	
6	LASY															
6.1.	Lasy ⁶⁾	do 1 ha pow. pożaru	1	1				+GCBA			10			2	10/12	1,6
		powyżej 1 ha pow. pożaru	2	1				+GBA ⁷⁾			12			6	12/18	0,2
								+GCBA								
7	ROLNICTWO															
7.1.	Uprawy rolne	do 1 ha pożaru uprawy lub ścierniska	1	1							7				6	1,1
		powyżej 1 ha pożaru uprawy lub ścierniska	2	1							12				12	

Tabla nr 2 - Miejscopw zagrożenia

RODZAJ ZDARZENIA	POJAZDY					RATOWNICY – MINIMALNA ILOŚĆ										Srednia ilość zdarzeń z czterech lat	Procent w odniesieniu do ogólnej liczby zdarzeń z czterech lat
	STANDARDOWO			DODATKOWO		STANDARDOWO			DODATKOWO								
	GBA	GCBA	SRT	SLRChem	Konieczność działania z zawładnięciem od 3 kłodyg	Konieczność działania z uwzględnieniem sprzętu ratowniczego	Konieczność działania z uwzględnieniem sprzętu ratowniczego	Konieczność działania z uwzględnieniem sprzętu ratowniczego	Konieczność działania z uwzględnieniem sprzętu ratowniczego	Konieczność działania z uwzględnieniem sprzętu ratowniczego	Konieczność działania z uwzględnieniem sprzętu ratowniczego	Konieczność działania z uwzględnieniem sprzętu ratowniczego	Konieczność działania z uwzględnieniem sprzętu ratowniczego	Stan/ dodat.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
BUDOWLANE*																	
Zdarzenia, w których występuje tylko zagrożenie zwierząt lub mienia	1				+SD/SH	+SLR ⁽²⁾		SLRChem ⁽³⁾	4	2	2		3	4/11		0,31	
Zdarzenia, w których występuje zagrożenie pojedynczych osób (do 2 osób)	1		1		+GBA / GCBA +SD/SH			SLRChem ⁽³⁾	7	4			3	7/14	1287	0,28	
Zdarzenia, w których występuje zagrożenie większej liczby osób (od 3 osób)	2		1		+SD/SH			SLRChem ⁽³⁾	10	2			3	10/15	12	0,003	
W KOMUNIKACJI LOTNICZEJ, DROGOWEJ, KOLEJOWEJ, WODNEJ*																	
Zdarzenia, w których występuje tylko zagrożenie zwierząt lub mienia	1					+SLR ⁽²⁾	1	SLRChem ⁽³⁾	4		2	2	3	4/11	54301	12	
Zdarzenia, w których występuje zagrożenie pojedynczych osób (do 2 osób)	1		1				1	SLRChem	7			2	3	7/12	49562	11	
Zdarzenia, w których występuje zagrożenie większej liczby osób (od 3 osób)	2		1				1	SLRChem	10			2	3	10/15	3536	0,78	
CHEMICZNE (AWARIA, EMISJA) *																	
Zdarzenia, w których występuje tylko zagrożenie zwierząt lub mienia	1			1	+SD/SH	+SRT			7	2	3			7/12	1030	0,23	
Zdarzenia, w których występuje zagrożenie pojedynczych osób (do 2 osób)	1	1	1	1	+SD/SH				12	2				12/14	967	0,21	
Zdarzenia, w których występuje zagrożenie większej liczby osób (od 3 osób)	2	1	1	1	+SD/SH				16	2				16/18	22	0,005	
INNE MZ: SILNE WIATRY (WIATROLOMY, ŚNIEGOLOMY, WYWROTY), PRZYBORY WÓD (POWODZIE, WYLEWY, ZALEWY, ZATORY LODOWE), INTENSYWNE OPADY DESZCZU (ZALANIA, PODTOPNIENIA), NA OBSZARACH WODNYCH (NIE BĘDĄCE PRZYBORAMI WÓD)*																	
Zdarzenia, w których występuje tylko zagrożenie zwierząt lub mienia	1				+SD/SH	+SLR ⁽²⁾	1		4	2	2	2		4/10 ⁽³⁾	58593	13	
Zdarzenia, w których występuje zagrożenie pojedynczych osób (do 2 osób)	1		1		+SD/SH				7	3		2		7/12	57033	12,6	
Zdarzenia, w których występuje zagrożenie większej liczby osób (od 3 osób)	2		1		+SD/SH				10	2		2		10/14	25	0,005	

Uwaga

Wprowadzając w tabeli oznaczenie GBA miano na myśli całej grupy pojazdów ratowniczo-gaśniczych klasy średniej, analogicznie zapis GCBA oznacza grupę pojazdów ratowniczo-gaśniczych klasy ciężkiej. W przypadku gdy z oceny dokonanej przez dyżurnego operacyjnego, na podstawie treści zgłoszenia, nie wynika potrzeba dysponowania samochodem technicznego średniego SRT dopuszcza się dysponowanie lekkiego samochodu technicznego lub gaśniczego wyposażonego w sprzęt ratownictwa technicznego o ile jego parametry taktowno-techniczne oraz standard wyposażenia są adekwatne do skali i rodzaju występującego zagrożenia.